



Verbrauchserfassung in der EKHN



Best-Practice-Beispiele

05.08.2010



Verbrauchserfassung Best-Practice-Beispiele

Einsparung durch laufende Verbrauchskontrolle

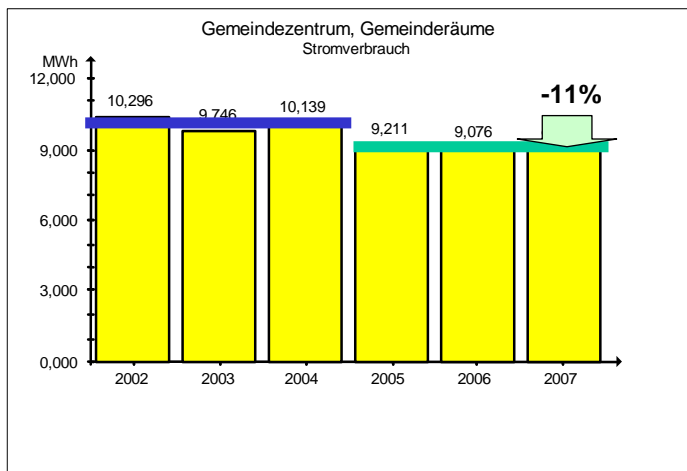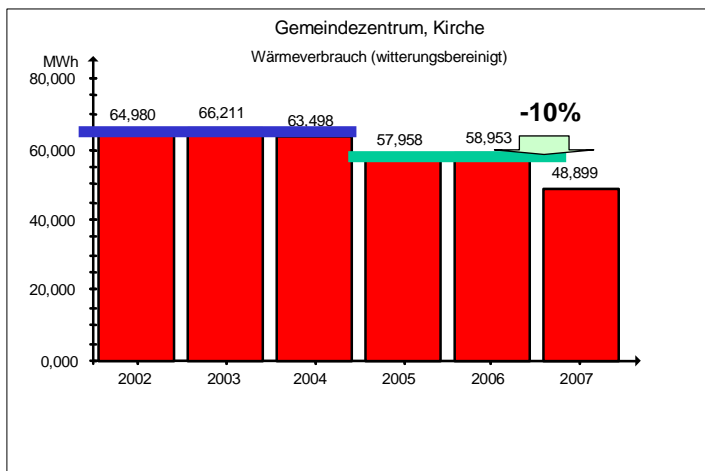


Energiecontrolling seit Febr. 2005

05.08.2010



Einsparung durch laufende Verbrauchskontrolle /2

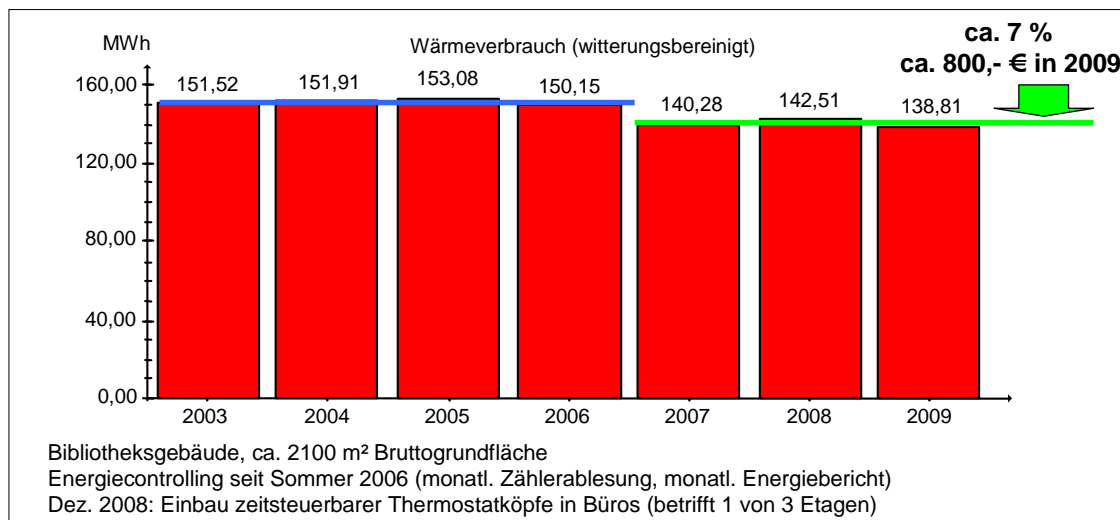


05.08.2010


3



Entdecken von Fehlfunktionen

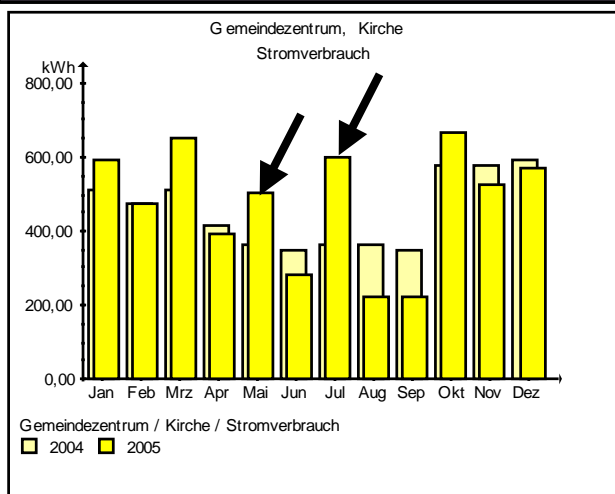

Hohe Monatswerte im Sommer: unbeabsichtigt eingeschaltete Elektroheizung im Eingangsbereich

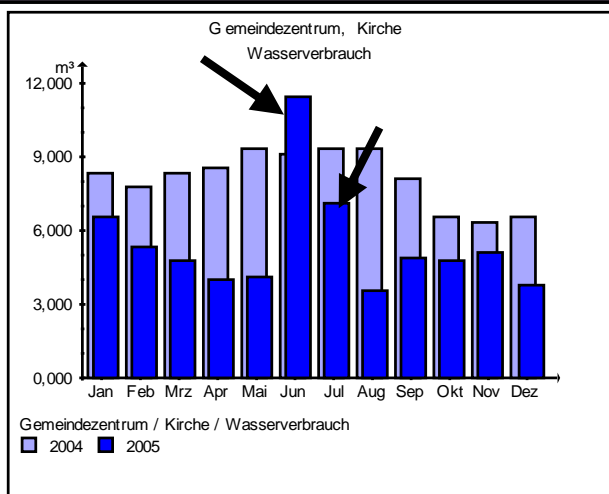

Hohe Monatswerte im Sommer: Neuanpflanzungen mit erhöhtem Bewässerungsbedarf


05.08.2010

Monatsablesungen der Zähler ab Febr. 2005, vorherige Daten aus Jahresrechnungen

4



Entdecken von Fehlfunktionen /2

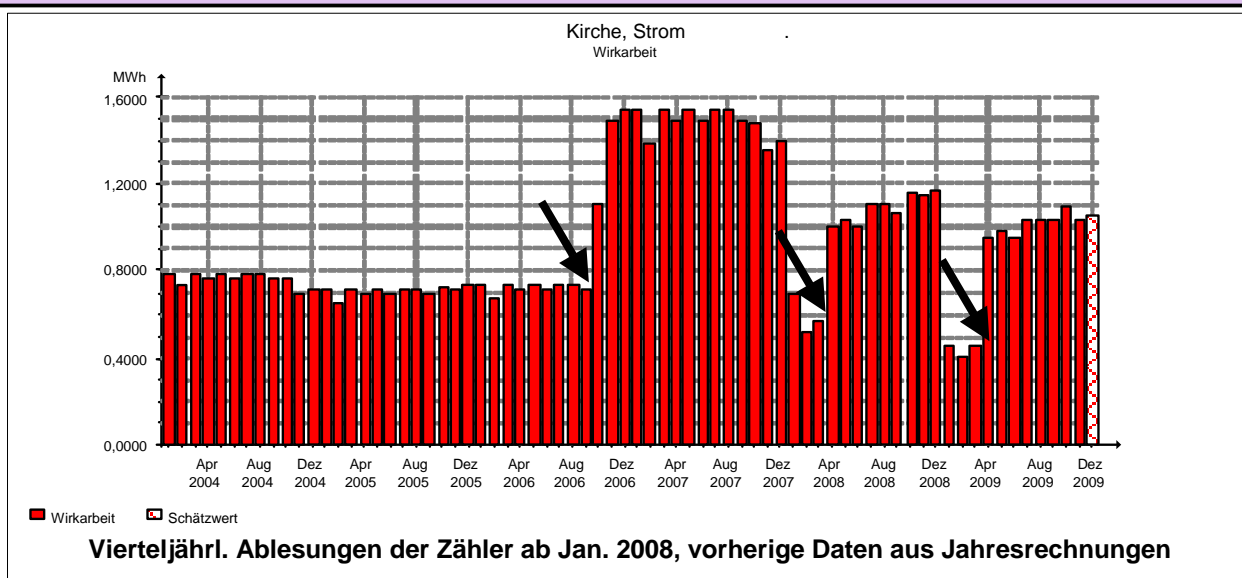

Beleuchtung in singular stehender Kirche: Wer hat an der Zeitschaltuhr gedreht?

05.08.2010

5



Ansprechpartner

EKHN, Kirchenverwaltung Darmstadt
Dezernat Finanzen, Bau und Liegenschaften
Referatsgruppe Bauwesen

Dipl.-Ing. Burkhard Müller

Tel. (06151) 405-127

Fax (06151) 405-55127

Email burkhard.mueller@ekhn-kv.de

05.08.2010

6